



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROTOCOLO GERAL 1992/2024
Data: 02/05/2024 - Horário: 12:07
Administrativo - OFC 209/2024

Câmara Municipal de Juína - MT

OFICIO Nº 119/PMJ/SMS/GAB/2024

Juína – MT, 30 de abril de 2024.

Ilustríssimo Senhor

Fabiano Aurélio Ribeiro

Presidente da Câmara Municipal de Juína - MT

Prezado Senhor,

Cumprimentamos Vossa Senhoria e na oportunidade em resposta ao **Ofício nº 110/2024/ASS.LEG/CMJ** que faz referência a **Requerimento Simples nº 19/2023** informamos que:

- 1. Requerimento Simples nº 19** – Comunicamos que a vigilância do controle de qualidade da água, analisa cloro, turbidez e coliformes fecais, nós temos 2 (dois) aparelhos adquirido em 2021, que é o clorímetro e o turbímetro que avalia cloro e turbidez, para análise da microbiologia é feito pelo LACEN em Cuiabá e atinge todas as metas preconizadas. Referente aos equipamentos mencionados de 2018, já respondido no Ofício Nº044/PMJ/SMS/VS/2022 segue via protocolada em anexo.

Atenciosamente,

Marcela A. Américo
Marcela A. Américo Ortolan
Secretária Municipal de Saúde

Portaria 693/2021

Juína – MT

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 26/04/2024

Hora: 10:12:23

Cumprimento da Diretriz Nacional do Plano de Amostragem - Parâmetros Básicos


Quantitativo de amostras analisadas pela Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Abrangência: MT - JUINA
Código IBGE: 510515
População: 45.869
Ano: 2023
Período: JANEIRO a DEZEMBRO

Parâmetro	Quantitativo mínimo de análises¹		Número de amostras analisadas e percentual de cumprimento de diretriz nacional do plano de amostragem												TOTAL NO PERÍODO
	Mensal	Total no período	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Turbidez	14	168	16 114,29%	16 114,29%	8 57,14%	13 92,86%	13 92,86%	13 92,86%	13 92,86%	13 92,86%	14 100,00%	19 135,71%	20 142,86%	16 114,29%	174 103,57%
Coliformes Totais/E. coli	14	168	16 114,29%	16 114,29%	8 57,14%	9 64,29%	-	12 85,71%	13 92,86%	13 92,86%	14 100,00%	19 135,71%	20 142,86%	28 200,00%	168 100,00%
Fluoreto	5	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Residual Desinfetante²	14	168	15 107,14%	16 114,29%	8 57,14%	13 92,86%	13 92,86%	13 92,86%	13 92,86%	13 92,86%	13 92,86%	19 135,71%	20 142,86%	16 114,29%	172 102,38%

(1) Quantitativo Mínimo estabelecido na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
(2) Residual Desinfetante: Refere-se a somatória das análises dos parâmetros Cloro Residual Livre, Cloro Residual combinado e Dióxido de Cloro
Nota: A contagem do número de amostras analisadas não leva em consideração aquelas coletadas por motivo de surto ou desastre.

Percentual de cumprimento da Diretriz Nacional

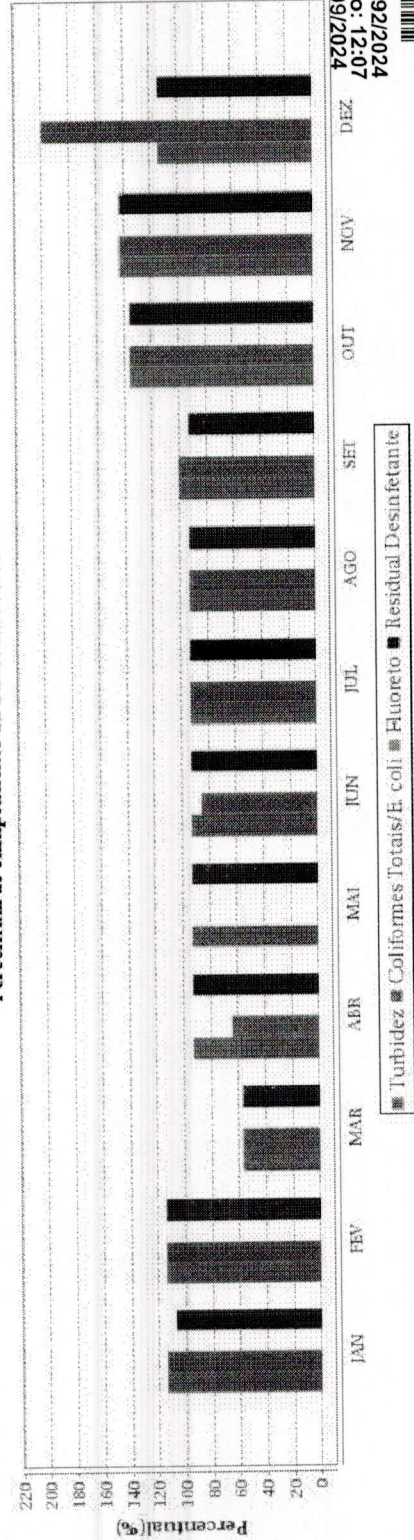



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ofício N°044/PMJ/SMS/VS/2022

Juína – MT, 28 de junho de 2022

Ilmo. Senhor

Zulmar Curzel

Presidente da Câmara Municipal de Juína

PROTÓCOLO GERAL 1992/2024
Data: 02/05/2024 - Horário: 12:07
Administrativo - OFC 209/2024

Câmara Municipal de Juína - MT

Câmara Municipal de Juína - MT
PROTÓCOLO GERAL 636/2022
Data: 04/07/2022 - Horário: 10:38
Administrativo

Prezado Senhor,

Cumprimentamos Vossa Senhoria e equipe, após, em resposta ao ofício N° 139/2022-ASS.LEG., expedido em 21 de junho de 2022, vimos fazer os esclarecimentos que se pede.

Juína foi um dos municípios do estado de Mato Grosso contemplado a receber o incentivo financeiro no valor de **RS 53.750,00** (entrou na conta do município em 14/01/2011 e 29/04/2011) para implantação do Laboratório Municipal de Águas. A aprovação em CIB Estatual para recebimento do recurso foi no ano de 2010 através da Resolução CIB/MT N° 312 de 11 de novembro de 2010 e desde então, passados onze anos, nenhuma gestão municipal mobilizou ou realizou o projeto para a construção do mesmo, e tudo que temos são informações, através de documentos, que foi recebido alguns equipamentos, mas que os mesmos não foram localizados.


Em tempo, destacamos que, na pactuação interfederativa de 2021 foi pactuado no indicador "*Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez*" **meta de 60%**, sendo **cumprido 88,14% das análises**, ultrapassando o pactuado.

Destacamos que numa avaliação da série histórica das metas pactuadas nos últimos cinco anos, este foi o ano com mais análise de amostras da água, demonstrando nosso compromisso e preocupação com os agravos de veiculação hídrica, conforme demonstrativo abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Proporção de Análise Realizadas em Amostras de Água
para Consumo Humano - Juína/MT

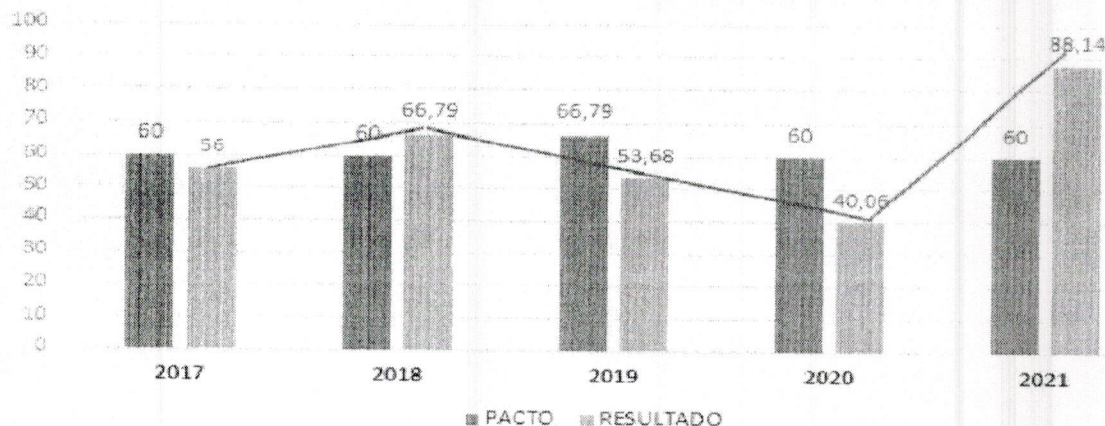

Partindo do princípio da responsabilidade compartilhada entre gestão, iniciamos ainda no ano de 2021, o resgate de todas as informações referente ao recurso recebido e a busca de um local que atenda todas as exigências e os critérios mínimos para implantação do Laboratório, conforme estabelece a Resolução CIB/MT N° 053 de 15 de março de 2012. Para maior clareza realizamos uma visita ao Laboratório Municipal de Águas de Juara em junho de 2021.

Tendo em vista que o laboratório precisa atender a exigências da Vigilância Sanitária no quesito estrutura física, estamos com dificuldade de encontrar local adequado, entretanto, as amostras de água para análise estão sendo encaminhadas mensalmente para o Laboratório de referência, Lacen/MT que tem prontamente atendido não apenas Juína como os demais municípios da Região Noroeste de Mato Grosso.

Na perspectiva de atender o requerido, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marcelo A. Américo
Marcelo A. Américo Ortolan
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 693/2021
Juína - MT

Geaine Rodrigues Gonçalves
Geaine Rodrigues Gonçalves
Coord. Vigilância em Saúde
SMS/Juína - MT